

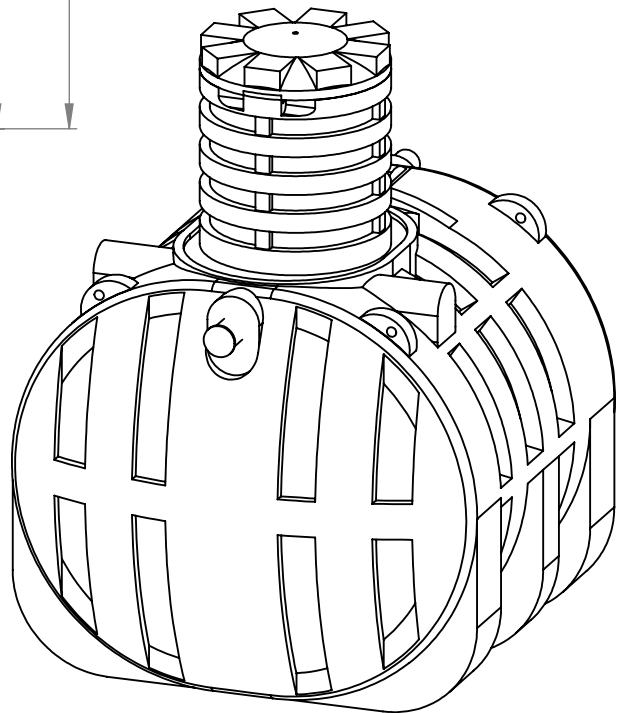
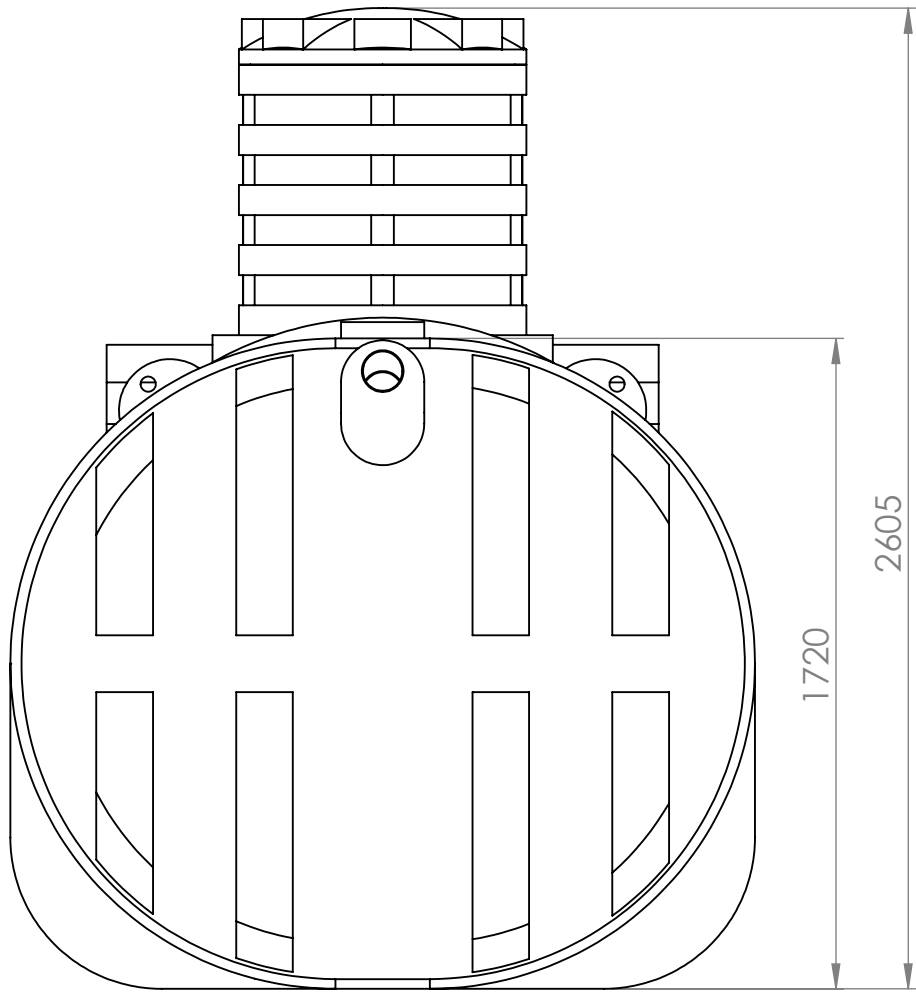
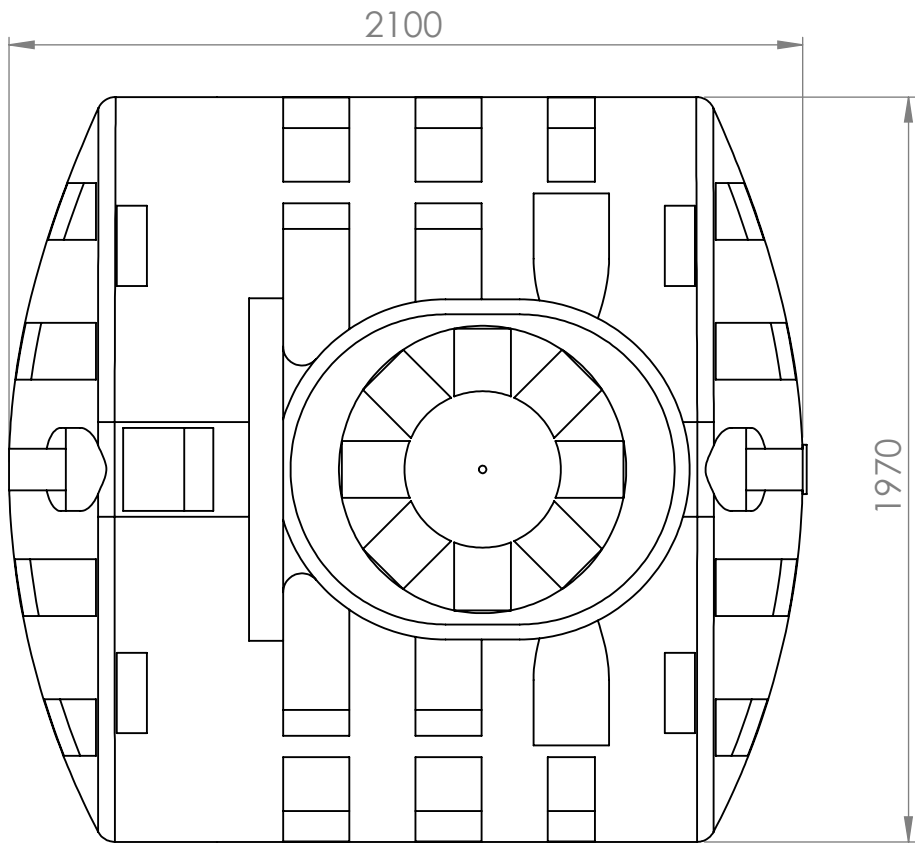
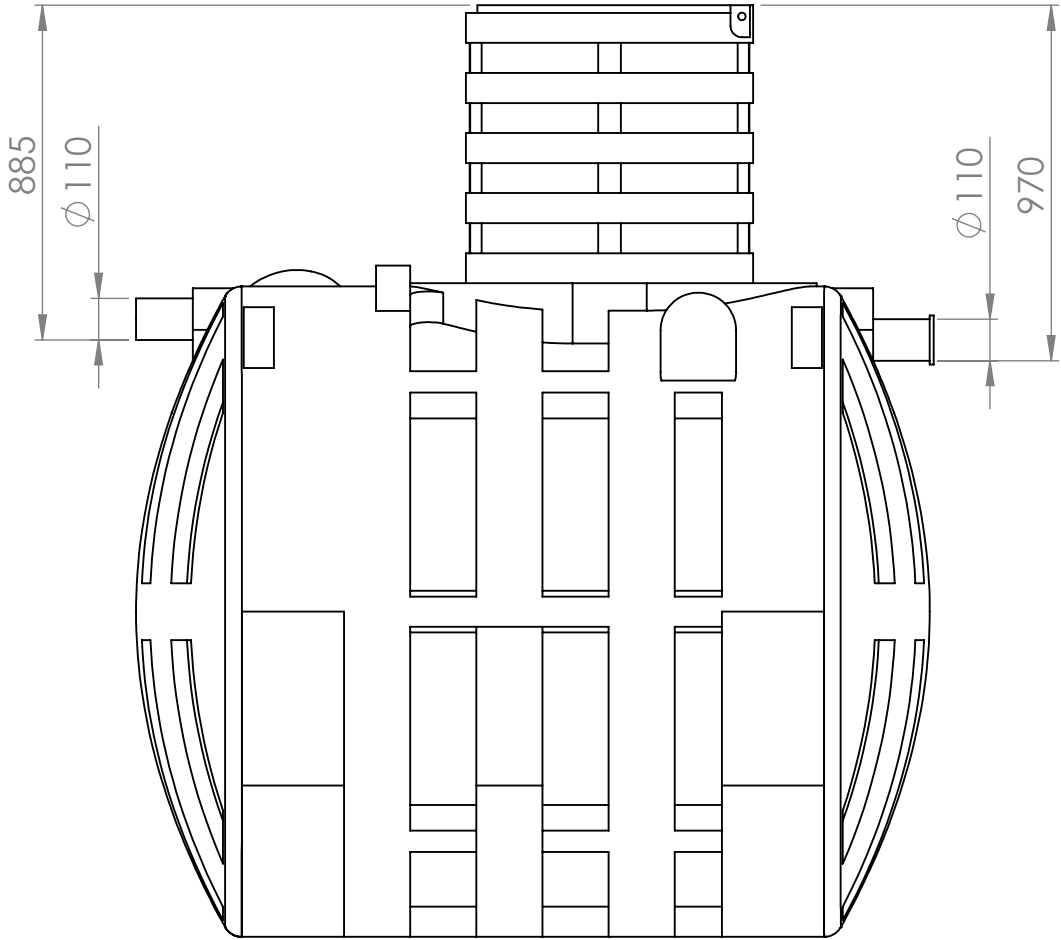
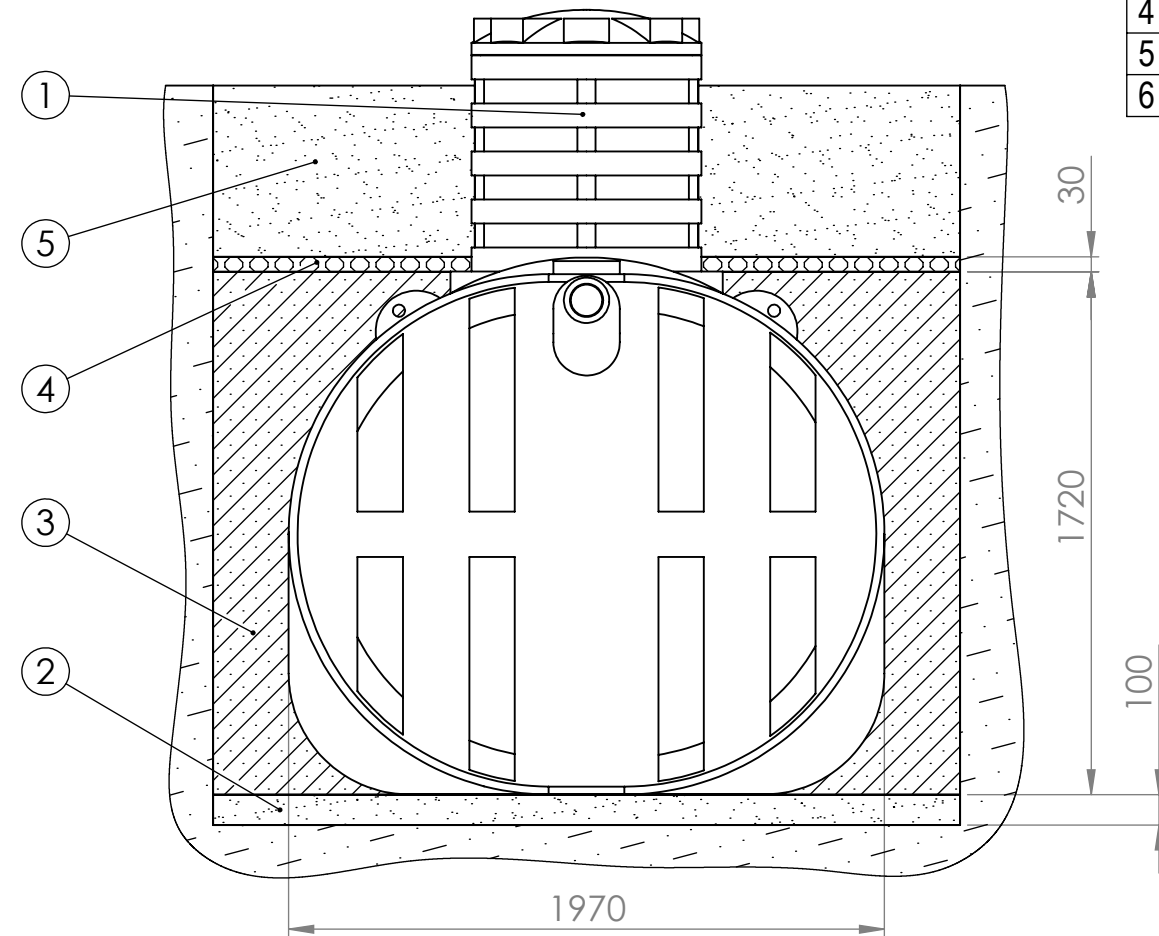


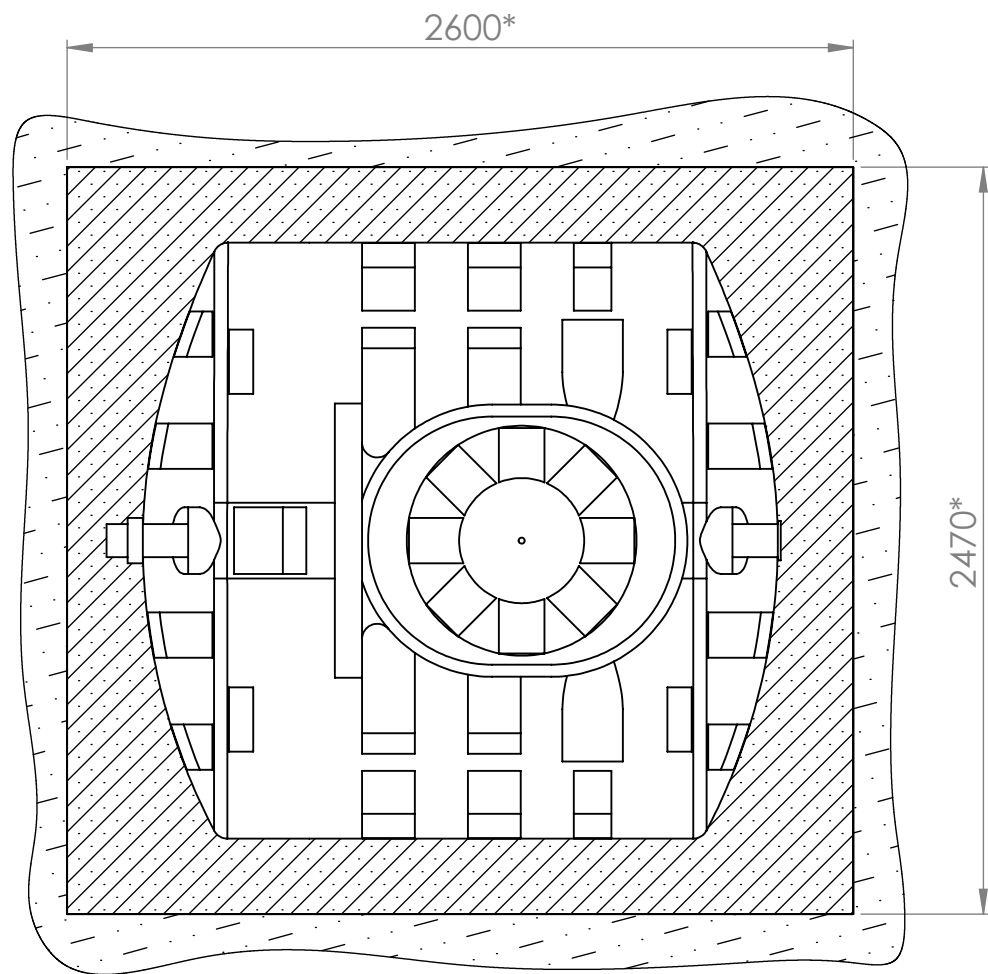

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Жироуловитель 5,5			
Разраб.								
Пров.								
Т. контр.								
Н. контр.					MULTPLAST			
Утв.								
					Лит.		Масса	Масштаб
					Лист 1		Листов 2	1:20

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

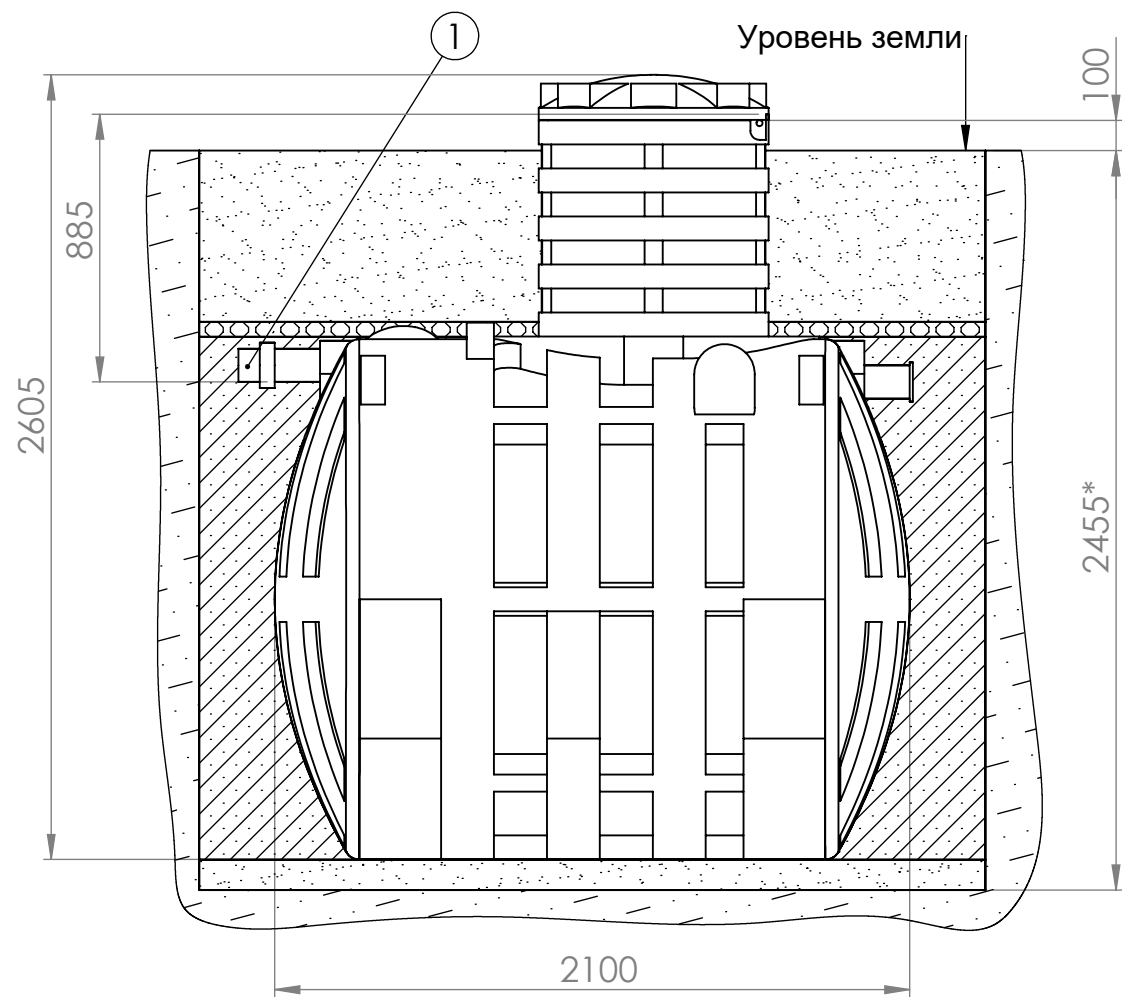

№	Наименование
1	Жироуловитель
2	Песчаная подушка
3	ЦПС
4	Утеплитель
5	Засыпка
6	Муфта

Спецификация материалов:

- Габаритные размеры котлована под ёмкость (минимальные):
Длина - 2600 мм
Ширина - 2470 мм
Глубина - 2455 мм
- Вход для подводящей трубопроводной трассы - труба 110 мм.
- Песок - не менее 5 м³
- Цемент - не менее 850 кг
- Вода (для заполнения ёмкости) - не менее 5,5 м³

- Строительные и монтажные работы производить согласно своду правил СП 48.13330.2011 "Организация строительства".
- Ёмкость монтируется под землю. Минимальное расстояние от края горловины (без крышки) до уровня земли должно составлять не менее 100 мм.
- Расстояние от края ёмкости до края котлована должно быть не менее 250 мм.
- Монтаж ёмкости производится на песчаную подушку толщиной не менее 100 мм.
- Ёмкость утепляется по верхней части корпуса. Толщина утеплителя не менее 30 мм.
- Обратная засыпка производится цементно-песчаной смесью (ЦПС) послойно (300 мм) с соотношением 1:5 (цемент:песок), с одновременной трамбовкой каждого слоя и заполнением ёмкости водой с целью выравнивания внутреннего и наружного давлений. При работе использовать цемент марки М500.
- В случае плывуна, грунта типа торф, обрушения стенок котлована необходим монтаж опалубки из досок сечением 150x50 мм.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Монтажная схема. Жироуловитель 5,5

Лист
2